

Nabava hidrantske opreme za popunu hidrantskih ormara unutar baza TJO

PRILOG 4. : TEHNIČKI UVJETI

1. Vatrogasna cijev, tip "C"

Izvedba prema DIN 14811, za temperaturno područje rada od -30 °C do 70 °C. Dužina cijevi je 15 m, promjera 52 mm, izrađena izvana od upletenih poliesterskih vlakana, bijele boje, postojanosti na temperaturi od 200 °C s talištem od min. 250 °C, a iznutra od sintetičke visoko-kvalitetne gume na bazi EPDM-a. Vanjski i unutarnji sloj spojeni su vrućom vulkanizacijom i obrađeni protiv plijesni. Težina cijevi sa spojnica od min. 4,20 kg do max. 5,10 kg. Na obje strane cijev ima Storz spojnice, tip C, čije je tijelo izrađeno od aluminijske slitine (*kovano*), dok je grlo izrađeno od aluminijske slitine (*lijevano*). Spojnice su za cijev spojene prstenom za osiguranje od pocinčane žice za opruge. Tlačne brtve spojnica su od nitril kaučuka otpornog na ulja i benzine. Radni tlak cijevi je 16 bara, ispitni tlak 24 bara, a tlak pucanja min. 60 bara.

Priložiti dokaz, odnosno Certifikat ovlaštene ustanove, da je ponuđeni proizvod u skladu sa DIN 14811.

2. Mlaznica sa zasunom, tip "C"

Izvedena prema DIN 14365, koristi se za usmjeravanje mlaza vode, izrađena od PVC ili aluminijskog materijala, mlaznica mora imati zasun koj omogućuje kombinirati centrirani ili raspršeni mlaz, ovisno o potrebi korisnika, mora imati ugrađenu stabilnu "C" spojku koja omogućuje da se na istu može priključiti vatrogasna "C" cijev.

Priložiti dokaz, odnosno Certifikat ovlaštene ustanove, da je ponuđeni proizvod u skladu sa DIN 14365.

3. Prijelaznica, tip B/C

Izvedba prema DIN 14342, tip B/C, 75/52 mm, Storz spojke.

4. Slijepa spojica, tip „C“ 52 mm

Za zatvaranje ulaznih i izlaznih otvora na armaturama i uređajima.

5. Ključ za ABC spojnice

Služi za otključavanje i zaključavanje vatrogasnih spojnica C Ø52 mm, B Ø75 mm i A Ø110 mm. Izrađen od ljevanog željeza, težina max. do 0,80 kg.

6. Ključ za nadzemni hidrant

Služi za otvaranje i zatvaranje nadzemnog hidranta i slijepih spojki. Sastavni je dio nadzemnog hidrantskog ormara OH-N. Izrađen od ljevanog željeza, težina max. do 1 kg.

7. Hidrantski ormarić zidni, tip HO-1


Zidni nadžbukni hidrantski ormar koji se traži u ovom postupku javne nabave koristiti će se za smještaj hidrantske vatrogasne opreme (*Mlaznica Ø 52 sa zasunom x12 Tlačna cijev Ø 52 x 15m sa spojnicama i ventil kutni Ms 2" sa stabilnom spojnicom Ø52*) za gašenje požara preko nadzemnog hidranta. Izgled istog je prikazan u shematskom prikazu koji slijedi:

Osnovne značajke:

- boja: RAL 3000
- širina ormara: 500 mm,
- visina ormara: 500 mm,
- dubina ormara: 140 mm.

Konstrukcija:

- hidrantski ormar za smještaj hidrantske opreme mora biti izrađen od hladno valjanog čeličnog lima, debljine min 1.0 mm do max 1.5 mm,
- vrata ormara moraju biti puna sa ugrađenom bravicom za zatvaranje,
- na vratima mora biti postavljena oznaka " H" u obliku Euro naljepnice i oznaka vatrogasne cijevi"

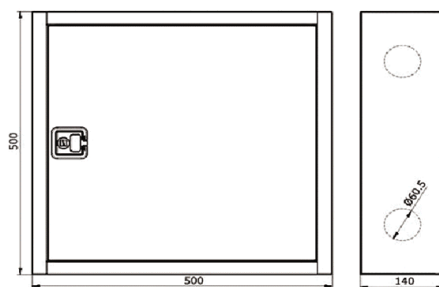

8. Slobodnostojeći nadzemni hidrantski ormar za smještaj hidrantske opreme, tip OH-N (sa opremom)


Slobodnostojeći hidrantski ormar za nadzemni hidrant popunjen sa propisanom hidrantskom vatrogasnom opremom (*Ključ ABC spojica x 2, Ključ za nadzemni hidrant x 1, Mlaznica Ø 52 Al sa zasunom x 2, Tlačna cijev Ø 52 x 15m sa spojnicama x 2*) za gašenje požara preko nadzemnog hidranta. Izgled istog je prikazan u shematskom prikazu koji slijedi:

Osnovne značajke:

- boja: RAL 3000
- širina ormara: 540 mm,
- širina ormara sa nogama: 620 mm
- visina ormara: 1080/1060 mm,
- ukupna visina ormara: 1420 mm
- dubina ormara: 185 mm

Konstrukcija:

- hidrantski ormar za smještaj hidrantske opreme mora biti izrađen od hladno valjanog čeličnog lima, debljine min 1.0 mm do max 1.5 mm,
- vrata ormara moraju imati ugrađenu bravicu sa ključem,
- na vratima mora biti postavljena oznaka " H" u obliku Euro naljepnice i natpis "ZA POŽAR" ,
- vrata ormara moraju biti puna sa ugrađenim prostorom i stakalcem za smještaj ključa,
- ormar mora imati dva nosača (noge) koje služe za montažu istoga.

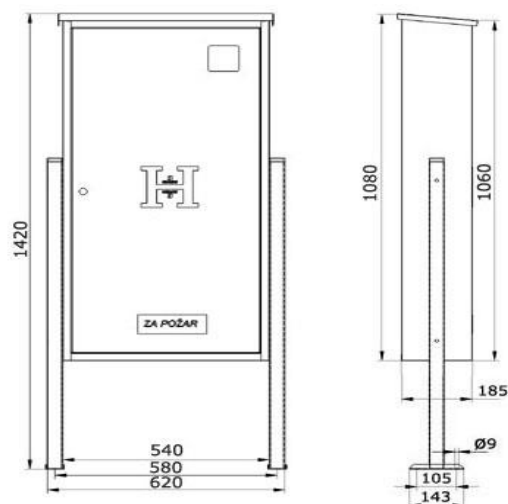

NAPOMENA:

Sva isporučena vatrogasna oprema koja se koristi za zaštitu od požara mora biti u skladu sa člancima 5 i 6 Zakona o zaštiti od požara (NN, broj 92/10). Prilikom dostave ponuda, Ponuditelj mora za sve artikle dostaviti odgovarajuće dokaze, odnosno tehničku dokumentaciju i Potvrde ili certifikate ovlaštenih ustanova o zadovoljavanju traženih normi / standarda (mogu biti preslike originala sa tehnički korektnim prijevodom na hrvatski jezik), iz kojih je moguće provjeriti ispunjenje zahtjeva iz tehničkog opisa pojedinog artikla. Pri isporuci robe, sva tražena dokumentacija (Jamstveni listovi, Upute za upotrebu i Potvrde ovlaštenih ustanova o zadovoljavanju traženih normi koje su vezane za pojedinu stavku nabave), mora biti originalna ili preslike sa tehnički korektnim prijevodom na hrvatski jezik. Pri isporuci robe obavezna je i dostava uputa za upotrebu na hrvatskom jeziku.

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo tehničke uvjete iz ovog Priloga

.....
(naziv Ponuditelja)

.....

(funkcija)
Ovlašten za potpis ponude za i u ime

.....

Datum 2020.